

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
Pagina: 1/30				

## ISTORICUL EDIȚIILOR / REVIZIILOR

Ediția/ Revizia	CODIFICARE	Data	Capitole modificate	Cauzele modificărilor
U1/0	<b>ST 93E-6 - MT</b> - Celulă de măsură de medie tensiune din posturi de transformare cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/ comutație la gazele florurate cu efect de seră , cu trei poziții, Ed.U1, Rev.0, 2024	2024	Prima redactare	Prima ediție
U1/1	<b>ST 93E-6 - MT</b> - Celulă de măsură de medie tensiune din posturi de transformare cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare / comutație la gazele florurate cu efect de seră , cu trei poziții, Ed.U1, Rev.1, 2026	2026	Cap. 1.2, Cap. 2, Cap.3.2, Cap.3.4, Cap.3.4.5, Cap.3.4.6, Cap.3.5.2, Cap.3.5.4, Cap.4.1.3, Cap.4.1.5, Cap 4.1.6, Cap.5.1, Anexa	Revizuire conținut

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
Pagina: 2/30				

## CUPRINS

<b>ISTORICUL EDIȚIILOR / REVIZIILOR.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Condiții generale .....</b>	<b>4</b>
1.1. Obiect și domeniu de aplicare .....	4
1.2. Condiții de mediu și de funcționare .....	4
1.3. Durata de funcționare .....	4
<b>2. Standarde și reglementări de referință .....</b>	<b>4</b>
2.1. Standarde de produs .....	5
2.2. Standarde și reglementări generale .....	5
<b>3. Condiții și caracteristici constructive .....</b>	<b>7</b>
3.1. Tipul constructiv .....	7
3.2. Varianta constructivă.....	7
3.3. Forma, dimensiunile, masa .....	8
3.4. Alte condiții/caracteristici constructive.....	8
3.4.1. Protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere directă	9
3.4.2. Protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere indirectă	9
3.4.3. Gradul de protecție și defecțiunile interne	9
3.4.4. Legarea la pământ	9
3.4.5. Interblocaje și securitatea personalului de exploatare	9
3.4.6. Clasa de partiție	9
3.4.7. Categoria de pierdere a continuității serviciului LSC	10
3.5. Părți componente.....	10
3.6. Accesorii .....	11
3.6.1. Accesorii standard	11
3.6.2. Accesorii opționale	11
<b>4. Condiții și caracteristici tehnice.....</b>	<b>11</b>
4.1. Caracteristici tehnice .....	11
4.1.1. Caracteristici de scurtcircuit ale circuitului principal	12
4.1.2. Caracteristici de scurtcircuit ale circuitului de legare la pământ	12
4.1.3. Separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră cu trei poziții "închis – deschis – legat la pământ"/ cu pozițiile "închis – deschis" și legat la pământ	12
4.1.4. Caracteristici electrice pentru alimentarea dispozitivelor de închidere / deschidere și a circuitelor auxiliare și de comandă	12
4.1.5. Funcții panou comandă - control	12
4.1.6. Nivelul de umplere cu gaz cuva separatorului de sarcină	13
4.1.7. Transformatoare de curent de medie tensiune	13
4.1.8. Transformatoare de tensiune de medie tensiune	14
4.1.9. Siguranțe fuzibile pentru protecția transformatoarelor de tensiune	14
4.1.10. Clasificarea la arc intern ( IAC )	14
4.2. Alte condiții/caracteristici tehnice.....	14

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
Pagina: 3/30				

4.2.1.	Cerințe de siguranță în alimentarea dispozitivului de închidere / deschidere	14
4.3.	Condiții de funcționare privind securitatea, sănătatea și calitatea vieții	15
4.4.	Condiții de compatibilitate electromagnetică	15
4.5.	Condiții privind rezistența la seism	15
<b>5.</b>	<b>Încercări și verificări</b>	<b>15</b>
5.1.	Încercări și verificări de tip	16
5.2.	Încercări și verificări individuale	16
<b>6.</b>	<b>Marcare/Inscripționare</b>	<b>16</b>
6.1.	Plăcuța de Identificare/Marcare	16
6.2.	Alte inscripționări	17
<b>7.</b>	<b>Documente</b>	<b>17</b>
7.1.	Documentație minimală prezentată în propunerea tehnică la ofertare	17
7.2.	Documente care însoțesc produsele la livrare	18
<b>8.</b>	<b>Ambalare, transport, depozitare</b>	<b>18</b>
8.1.	Ambalare	18
8.2.	Transport	18
8.3.	Depozitare	18
<b>9.</b>	<b>Garanții</b>	<b>18</b>
<b>10.</b>	<b>Anexe</b>	<b>19</b>
<b>ANEXA 1. Celulă de măsură de medie tensiune cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră, cu trei poziții, din posturi de transformare</b>		<b>20</b>
<b>ANEXA 2. Schemă electrică monofilară celulă de măsură de medie tensiune cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră , cu trei poziții, din posturi de transformare – exemplu</b>		<b>30</b>

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
Pagina: 4/30				

## CERINȚE TEHNICE COMUNE

### 1. Condiții generale

#### 1.1. Obiect și domeniu de aplicare

Specificația tehnică stabilește condițiile tehnice și constructive pe care trebuie să le îndeplinească celulele de măsură de medie tensiune (24kV) cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră , cu trei poziții, din posturile de transformare.

Celulele de măsură, ce fac obiectul prezentei specificații tehnice, sunt destinate a fi utilizate în RED MT, cu frecvența nominală de 50 Hz, pentru montare în interiorul PTM, PTZ, PTA<sub>b</sub>, PC (în montaj suprateran, subteran, semiîngropat) și vor avea funcția de a asigura măsurarea energiei electrice pe medie tensiune în PTM, PTZ, PTA<sub>b</sub>, PC, prin intermediul transformatoarelor de tensiune respectiv transformatoarelor de curent.

#### 1.2. Condiții de mediu și de funcționare

- a) Loc de montaj: interior
- b) Altitudinea maximă față de nivelul mării: 1000 m  
În cazul montării la altitudine mai mare de 1000 m, în PTE/CS se va preciza altitudinea de funcționare.
- c) Zona climatică (conf. SR EN 60721-2-1:2014): temperată
- d) Media valorilor anuale extreme ale temperaturii (conf. SR EN 60721-2-1:2014): -20°C / +40°C
- e) Valori extreme absolute ale temperaturii (conf. SR EN 60721-2-1:2014): -30°C / +50°C
- f) Temperatura maximă interioară (conf. SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022): +40°C
- g) Temperatura minimă interioară (conf. SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022): -5°C/-15°C (unde este cazul)
- h) Temperatura medie interioară în 24 h (conf. SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022): +35°C
- i) Media valorilor anuale ale umidității (conf. SR EN 60721-2-1:2014): 30 g/m<sup>3</sup>
- j) Umiditatea maximă absolută (conf. SR EN 60721-2-1:2014): 35 g/m<sup>3</sup>
- k) Umiditatea relativă medie în 24 h în interior (conf. SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022): ≤ 95%
- l) Presiunea medie a vaporilor de apă în 24 h în interior (conf. SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022): ≤ 2,2 kPa
- m) Radiația solară maximă: 1180 W/m<sup>2</sup>
- n) Nivelul de poluare (SR EN IEC 60071-2:2018/SR EN IEC 60071-2:2023): II, III, conform cerințelor din PTE/CS
- o) Solicitarea la seism (conf. P 100-1/2013):  $a_g$  (m/s<sup>2</sup>)= 0,4g,  $T_c$  (s) = 1,6,  $a_{vg}$  (m/s<sup>2</sup>)= 0,7a<sub>g</sub>
- p) Zona cronokeraunică: A
- q) Clasa de corozivitate (conf. SR EN ISO 12944-2:2018 și SR EN ISO 9223:2012): C2, C3

Cerințele suplimentare specifice, în cazul funcționării celulei de măsură de medie tensiune din stațiile de transformare în alte condiții (precizate în PTE/CS) decât cele definite în SR EN 62271-1:2018 cap.4. modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022 respectiv SR EN IEC 62271-200:2021 modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024 „Condiții normale și speciale de funcționare” (de exemplu: la altitudini mai mari de 1000 m), vor face obiectul unui acord între OD și producător

#### 1.3. Durata de funcționare

Durata de funcționare va fi de minim 15 ani.

### 2. Standarde și reglementări de referință

Celula de măsură de medie tensiune trebuie să satisfacă cerințele următoarelor standarde și reglementări.

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 5/30		

## 2.1. Standarde de produs

Caracteristicile constructive, tehnice și funcționale ale celulei de măsură de medie tensiune cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră, cu trei poziții cu cuțite de legare la pământ trebuie să fie conform cerințelor standardelor de produs:

- SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 1: Specificații comune pentru aparataj de curent alternativ
- SR EN IEC 62271-200:2021 modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024 Aparataj de înaltă tensiune – Partea 200: Aparataj în carcasă metalică pentru curent alternativ și tensiuni nominale mai mari de 1 kV și mai mici sau egale cu 52 kV
- SR EN 62271-201:2014 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 201: Aparataj în carcasă electroizolantă rezistentă, de curent alternativ și tensiuni nominale peste 1 kV și până la 52 kV inclusiv
- SR EN 62271-103:2012 valabil până la 10.11.2026 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 103: Întreruptoare mecanice de sarcină pentru tensiuni nominale mai mari de 1kV și mai mici sau egale cu 52kV / înlocuit de SR EN IEC 62271-103:2023 modificat de SR EN IEC 62271-103:2023/AC:2025 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 103: Întreruptoare de curent alternativ pentru tensiuni normate mai mari de 1 kV și mai mici sau egale cu 52 kV
- SR EN IEC 62271-102:2019 modificat de SR EN IEC 62271-102:2019 /A1:2022 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 102: Separatoare și separatoare de legare la pământ de curent alternativ.
- SR EN IEC 62271-213:2021 Aparataj de înaltă tensiune - Partea 213: Sistem de detectare și indicare a prezenței/absenței tensiunii
- SR EN 61869-1:2010 valabil până la 31.10.2027 Transformatoare de măsură. Partea 1: Cerințe generale/ înlocuit de SR EN IEC 61869-1:2024 Transformatoare de măsură. Partea 1: Cerințe generale
- SR EN 61869-2:2013 Transformatoare de măsură. Partea 2: Cerințe suplimentare pentru transformatoare de curent
- SR EN 61869-3:2012 Transformatoare de măsură. Partea 3: Cerințe suplimentare pentru transformatoare de tensiune inductive
- SR HD 578 S1:2002 Caracteristicile izolatoarelor suport de interior și de exterior destinate sistemelor cu tensiuni nominale mai mari de 1000 V

## 2.2. Standarde și reglementări generale

- SR CEI 60050 (212):1996 Vocabular Electrotehnic Internațional. Capitolul nr. 212: Materiale electroizolante solide, lichide și gazoase
- SR CEI 60050 (441):1997 Modificat de SR CEI 60050 (441):1997/A1:2005 Vocabular Electrotehnic Internațional. Capitolul nr. 441: Aparataj și siguranțe fuzibile
- SR IEC 60050-448:2017 Vocabular Electrotehnic Internațional. Capitolul nr. 448: Protecția sistemului electric
- SR ISO 3864-2:2017 Simboluri grafice. Culori și semne de securitate. Partea 2: principii de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor
- SR EN 13523-1:2024 Vopsire continuă în bandă a metalelor. Metode de încercare. Partea 1: Grosimea acoperirii
- SR EN 13523-12:2024 Vopsire continuă în bandă a metalelor. Metode de încercare. Partea 12: Rezistența la zgâriere
- SR EN 13523-18:2020 Vopsire continuă în bandă a metalelor. Metode de încercare. Partea 18: Rezistența la coroziune
- SR EN IEC 62271-202:2022 modificat de SR EN IEC 62271-202:2022/AC:2023 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 202: Stații prefabricate pentru tensiuni alternative nominale mai mari de 1 kV și mai mici sau egale cu 52 kV
- SR EN 62231-1:2016 Izolatoare suport compozite destinate stațiilor electrice de tensiuni alternative de la 1000V până la 245 kV. Parte 1: Caracteristici dimensionale, mecanice și electrice
- SR EN 62772:2017 valabil până la 20.12.2026 Izolatoare suport compozite tip carcasă utilizate în stații electrice cu tensiune alternativă mai mare de 1000 V și tensiune continuă mai mare de 1500V. Definiții, metode de încercare și criterii de acceptare/ înlocuit de SR EN IEC 62772:2024 Izolatoare suport compozite tip carcasă utilizate în stații electrice cu tensiune alternativă mai mare

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 6/30		

de 1000 V și tensiune continuă mai mare de 1500 V. Definiții, metode de încercare și criteriile de acceptare

- SR EN 60060-1:2011 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 1: Definiții generale și prescripții referitoare la încercări
- SR EN 13501-1:2019 Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc
- SR EN 60695-1-10:2017 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general
- SR EN 60695-1-11:2016 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-11: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Evaluarea riscurilor de foc
- SR EN 60721-1:2003 modificat de SR EN 60721-1:2003/A2:2003 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 1: Agenți de mediu și gradele lor de severitate
- SR EN 60721-2-1:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-1: Condiții de mediu prezente în natură. Temperatură și umiditate
- SR EN 60721-2-2:2013 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-2: Condiții de mediu prezente în natură. Precipitații și vânt, valabil până la 31.12.2027/ înlocuit de SR EN IEC 60721-2-2:2025 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-2: Condiții de mediu prezente în natură. Precipitații și vânt
- SR EN 60721-2-3:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-3: Condiții de mediu prezente în natură. Presiune atmosferică
- SR EN 60721-2-9:2014 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-9: Condiții de mediu prezente în natură. Date măsurate la impact și vibrații. Depozitare, transport și utilizare
- SR EN IEC 60721-3-0:2020 Partea 3-0: Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Introducere
- SR EN IEC 60721-3-1:2018 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-1 Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Depozitare
- SR EN IEC 60721-3-2:2018 modificat de SR EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2022, modificat de SR EN IEC 60721-3-2:2018/AC:2024 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-2: Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Transport și manipulare.
- SR EN IEC 60721-3-3:2019 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-3 Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Utilizarea staționară în spații protejate la intemperii
- SR EN IEC 60721-3-4:2019 modificat de SR EN IEC 60721-3-4:2019/AC:2023 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 3-4 Clasificarea grupelor de agenți de mediu și gradele de severitate ale acestora. Utilizarea staționară în spații neprotejate împotriva intemperiilor
- SR EN IEC 60721-2-4:2019 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2-4: Condiții de mediu prezente în natură. Radiație solară și temperatură
- SR HD 478.2.5 S1:2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură. Praf, nisip, ceață salină
- SR HD 478.2.6 S1:2002 Clasificarea condițiilor de mediu. Partea 2: Condiții de mediu prezente în natură. Vibrații și șocuri seismice
- SR EN 60068-1:2015 modificat de SR EN 60068-1:2015/C91:2024 Încercări de mediu. Partea 1: Generalități și ghid
- SR EN 60068-2-1:2007 Încercări de mediu. Partea 2-1: Încercări. Încercarea A: Frig
- SR EN 60068-2-14:2010 valabil până la 31.08.2026 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variații de temperatură / înlocuit de SR EN 60068-2-14:2010 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variații de temperatură
- SR EN 60068-2-17:2001 valabil până la 31.08.2026 Încercări de mediu. Partea 2-17: Încercări. Încercarea Q: Etanșeitate / înlocuit de SR EN IEC 60068-2-17:2023 Încercări de mediu. Partea 2-17: Încercări. Încercarea Q: Etanșeitate
- SR EN 60068-2-18:2017 Încercări de mediu. Partea 2-18: Încercări R și ghid: Apă
- SR EN 60068-2-2:2008 Încercări de mediu. Partea 2-2: Încercări. Încercarea B: Căldură uscată
- SR EN 60068-2-27:2009 Încercări de mediu. Partea 2-27: Încercări. Încercarea Ea și ghid: Șocuri
- SR EN 60068-2-30:2006 Încercări de mediu. Partea 2-30: Încercări. Încercarea Db: Căldură umedă ciclică (ciclu de 12 h + 12 h)

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 7/30		

- SR EN 60068-2-31:2009 Încercări de mediu. Partea 2-31: Încercări. Încercarea Ec: Șocuri datorate manevrărilor brutale, destinate în special echipamentelor
- SR EN 60068-2-6:2008 Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea Fc: Vibrații (sinusoidale)
- SR EN 60068-2-75:2015 Încercări de mediu. Partea 2-75: Încercări. Încercarea Eh: Impact, încercări la ciocan
- SR EN 60068-2-78:2013 Încercări de mediu. Partea 2-78: Încercări. Încercarea Cab: Căldură umedă continuă
- SR EN IEC 60068-3-3:2020, modificat de SR EN IEC 60068-3-3:2020/AC:2021 Partea 3-0: Încercări de mediu. Partea 3: Ghid. Metode de încercări seismice ale echipamentelor
- SR EN 1991-1-4:2006 modificat de SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010, modificat de SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010, modificat de SR EN 1991-1-4:2006/NB:2017 Eurocod: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acțiuni generale - Acțiuni ale vântului. Anexa națională
- STAS 2612-87 Protecția împotriva electrocutărilor. Limite admise
- SR EN IEC 60071-1:2020 Coordonarea izolației. Partea 1: Definiții, principii și reguli
- SR EN IEC 60071-2:2018 valabil până la 28.06.2026 Coordonarea izolației. Partea 2: Ghid de aplicare/ înlocuit de SR EN IEC 60071-2:2023 Coordonarea izolației. Partea 2: Ghid de aplicare
- SR EN 60137:2018 modificat de SR EN 60137:2018/AC:2018 Treceri izolate pentru tensiuni alternative mai mari de 1000V
- SR EN 60060-1:2011 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 1: Definiții generale și prescripții referitoare la încercări
- SR EN ISO 1461:2022 Acoperiri prin zincare termică pe produse fabricate din fontă și oțel. Specificații și metode de încercare
- SR EN IEC 60664-1:2020, modificat SR EN IEC 60664-1:2020/AC:2021 de Coordonarea izolației echipamentelor în rețelele de joasă tensiune. Partea 1: Principii, prescripții și încercări
- SR EN 61140:2016 Protecția împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalații și echipamente electrice
- SR EN 60529:1995 modificat de SR EN 60529:1995/A1:2003, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015, modificat de SR EN 60529:1995/AC:2017, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015/AC:2019 Grade de protecție asigurate prin carcase (Cod IP)
- SR EN 62262:2004 modificat de SR EN 62262:2004/A1:2021 Grade de protecție asigurate prin carcasele echipamentelor electrice împotriva impacturilor mecanice din exterior (Cod IK)
- HG 409/08.06.2016 Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune
- OG 20/18/08/2010 (A) R în 31.01.2012, modificată de LEGEA nr. 50 din 19 martie 2015 și Legea 55 din 24 martie 2015 Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației UE care armonizează condițiile de comercializare a produselor
- HG 2139/30.11.2004 Catalog privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe

### 3. Condiții și caracteristici constructive

#### 3.1. Tipul constructiv

Celula de măsură de medie tensiune cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele fluorurate cu efect de seră , cu trei poziții pentru PTM, PTZ, PTA<sub>b</sub>, PC, va fi de tipul modular (o unitate funcțională, care va conține toate aparatele și circuitele principale și secundare necesare pentru realizarea funcției electrice de măsură)

#### 3.2. Varianta constructivă

Celulele de medie tensiune (24kV) vor fi construite astfel încât să răspundă cerințelor Regulamentului UE Nr. 573/2024, care impune începând cu 1 ianuarie 2026 interzicerea punerii în funcțiune a întrerupătoarelor electrice de medie tensiune (echipamente cu tensiunea până la 24kV inclusiv), care utilizează, sau a căror funcționare se bazează pe gaze fluorurate cu efect de seră, ca mediu de izolare sau de întrerupere a curentului.

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 8/30		

Pentru a se conforma Regulamentului UE Nr. 573/2024, celulele de măsură de medie tensiune cu separator de sarcină vor fi construite în varianta cu mediul de izolare și de întrerupere a curentului, un mediu alternativ la gazele florurate cu efect de seră (nu sunt utilizate gaze florurate cu efect de seră).

Celula de măsură de medie tensiune poate avea următoarele variante constructive:

- După modul constructiv al celulei: construcție închisă
- După material carcasă celulă: metalică de protecție
- După sistemul de bare: simplu sistem de bare, trifazat
- După mediul de izolare/stingere echipament de comutație (separator de sarcină): gaz - mediu alternativ la gazele florurate cu efect de seră. **Nu se accepta mediu cu ulei, mediu granulat.**
- După mediul de izolare sistem de bare: aer
- După compartimentul de umplere cu gaz : sistem de presiune închis, etanș
- După modul de montaj: la perete

### 3.3. Forma, dimensiunile, masa

Forma celulei de măsură de medie tensiune va fi de regulă paralelipipedică.

În situația în care nu sunt impuse de beneficiar, dimensiunile celulei de medie tensiune vor fi conform standardelor de produs ale fabricantului și vor fi precizate de către fabricant.

### 3.4. Alte condiții/caracteristici constructive

- Echipamentul de comutație și circuitele electrice vor fi instalate în interiorul carcasei
- Mediul de stingere a arcului electric al separatorului de sarcină va fi **gaz** - mediu alternativ la gazele florurate cu efect de seră. **Nu se accepta mediu cu ulei, mediu granulat.**
- Separatorul de sarcină va fi în mediu de izolare alternativ la gazele florurate cu efect de seră, cu trei poziții, "închis – deschis – legat la pământ"
- Siguranțele fuzibile vor fi utilizate pentru alimentarea și protejarea la scurtcircuit a transformatoarelor de tensiune de medie tensiune
- Celula de măsură de medie tensiune va fi:
  - astfel construită încât să fie interconectabilă, extensibilă și interschimbabilă
  - proiectată și executată astfel încât să asigure condiții sigure de utilizare, protecție împotriva accesului neautorizat, protecție împotriva pătrunderii insectelor și rozătoarelor și să reducă riscul unui incendiu și a oricărei avarii cauzate de un incendiu
  - executată sub formă de carcasă (cutie) cu mai multe compartimente
  - cu aspect îngrijit, fără muchii ascuțite, bavuri sau urme de scule sau exfolieri ale finisajelor
  - prevăzută cu dispozitiv de blocare a separatorului de sarcină în poziția în care a fost acționat
  - prevăzută cu instalație de climatizare care să asigure funcționarea corectă a echipamentelor în cazul utilizării la temperaturile limită
- Se va asigura o continuitate electrică perfectă între părțile conductoare neactive ale celulei și între acestea și centura de legare la pământ a conexiunii de medie tensiune
- Structura metalică a celulei trebuie amplasată pe un suport izolan și legat la centura de legare la pământ a conexiunii de medie tensiune
- Toate locurile unde va fi necesară ungerea în timpul exploatării vor fi accesibile
- Toate legăturile și contactele vor fi dimensionate pentru asigurarea trecerii curentului electric, atât în regim normal cât și de avarie
- Accesul la compartimentele celulei de măsură se va face prin față
- Asamblările vor fi realizate prin elemente de asamblare ( șuruburi, șaibe, șaibe elastice, piulițe, nituri), astfel încât să reziste la zdruncinăturile și vibrațiile ce pot să apară în timpul transportului, manipulării sau utilizării
- Separatorul de sarcină cu mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră, cu trei poziții, va fi astfel fabricat încât să nu mai fie necesar manipularea și completarea cu gaz
- Răcirea celulei de măsură se va realiza prin circulația naturală a aerului din exterior, din incinta în care este montată
- Se va asigura dirijarea/evacuarea presiunii gazelor în momentul producerii arcului electric

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
Pagina: 9/30				

#### **3.4.1. Protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere directă**

- a) Celula de măsură de medie tensiune va fi construită astfel încât, în condiții normale de funcționare, să nu permită sub nici o formă atingerea părților active electric ale celulei aflată sub tensiune.

#### **3.4.2. Protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere indirectă**

- a) Celula de măsură de medie tensiune va fi construită astfel încât, în cazul atingerii părților metalice inactive ale celulei - care în mod normal de funcționare nu sunt sub tensiune dar care accidental au ajuns sub tensiune datorită apariției unui defect de izolație al părților active -, să nu pericliteze sănătatea, integritatea sau viața personalului expus
- b) Celula de măsură de medie tensiune va fi echipată cu un conductor / bară "de împământare", la care vor fi conectate toate elementele conductoare ale celulei (carcasă, montanți, traverse etc.), precum și toate conductoarele de protecție ale aparatului primar și aparatului secundar aferente celulei, cu excepția celor precizate în SR EN IEC 61439-1:2021 modificat de SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2022 modificat de SR EN IEC 61439-1:2021/AC:2023
- c) Bara și conductoarele de împământare ale celulei trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- Conectarea conductoarelor de împământare se va face direct, atât la bornele de legare la pământ special prevăzute, cât și la bara de împământare
  - Bara de împământare/conductoarele de împământare nu vor fi întrerupte și nu vor conține sub nici-o formă elemente de întrerupere ori aparataj de comutație și/sau protecție
  - Nu este permisă întreruperea barei de împământare nici în cazul extragerii ori demontării unor piese / elemente constructive ale celulei

#### **3.4.3. Gradul de protecție și defecțiunile interne**

- a) Protecția personalului împotriva apropierii de părțile funcționale și contactul cu părțile mobile va fi de IP 3X
- b) Efectele unui eventual scurtcircuit, generat de eventuale defecțiuni ce pot apărea în interiorul celulei de măsură, vor fi eliminate/limitate prin dimensionarea și funcționarea corectă a protecției, aparatului de comutație și a instalației de legare la pământ

#### **3.4.4. Legarea la pământ**

- a) Legarea la pământ a celulei se va realiza prin șurubul de legare la pământ dispus pe latura frontală ori posterioară a celulei, și va asigura legătura galvanică între bara de împământare proprie a celulei și priza de pământ artificială a instalației de legare la pământ

#### **3.4.5. Interblocaje și securitatea personalului de exploatare**

- a) Celulele vor fi construite astfel încât să prevină realizarea unui contact periculos între o persoană și o parte conductoare neactivă expusă a tabloului, pusă accidental sub tensiune datorită apariției unui defect
- b) Toate confecțiile metalice și toate echipamentele din partea primară se vor lega la pământ prin conexiuni specifice
- c) Separatoarele de sarcină vor asigura prin construcție interblocajul între cele trei poziții "închis – deschis – legat la pământ", pentru prevenirea acționării incorecte (valabil pentru varianta cu separator de punere la pământ montat în cuva).

**sau**

Separatoarele de sarcină vor asigura prin construcție interblocajul între cele două poziții "închis – deschis" și separatorul de punere la pământ, cu comutație în aer, montat în exteriorul cuvei, pentru prevenirea acționării incorecte.

- d) Celulele vor fi prevăzute cu blocaje pentru prevenirea acționării incorecte

#### **3.4.6. Clasa de partiție**

- a) Clasa de partiție este determinată de materialul (metalic sau nemetalic) utilizat pentru separarea compartimentelor sub tensiune (pereți, clapete, obturatoare, etc.)
- b) Partiția celulei de măsură va fi făcută cu elemente despărțitoare metalice, destinate să fie legate la pământ (pentru partiția PM)/ cu pereți despărțitori nemetalici sau obturatoare, realizate din material

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 10/30		

izolant respectând SR EN IEC 62271-200:2021 modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024 (pentru partiția PI)

c) Celula de măsură va avea clasa de partiție **PM/PI**

### 3.4.7. Categoria de pierdere a continuității serviciului LSC

- Categoria de pierdere a continuității serviciului (funcționării) LSC este determinată de măsura în care alte compartimente ale unei unități funcționale și / sau alte unități funcționale pot rămâne sub tensiune în timp ce un compartiment de înaltă tensiune accesibil este deschis
- Celula va fi concepută să asigure continuitatea maximă de serviciu a rețelei, astfel încât deschiderea unui compartiment de înaltă tensiune accesibil al unei unități funcționale să permită lăsarea sub tensiune a celorlalte compartimente de înaltă tensiune ale sale și a celorlalte unități funcționale aflate pe aceeași secțiune de bare
- Celula de măsură va asigura minim categoria de pierdere a continuității serviciului **LSC2**

## 3.5. Părți componente

### 3.5.1. Partea electrică

- bare colectoare
- separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră, cu trei poziții "închis – deschis – legat la pământ"
- bare de legătură/racordare echipament
- transformatoare de curent de medie tensiune
- transformatoare de tensiune de medie tensiune
- siguranțe fuzibile medie tensiune
- izolatoare suport/trecere bare (dacă este cazul)
- bare de legătură/racordare echipamente
- panou comandă - control
- aparate de măsură, de semnalizare

### 3.5.2. Carcasa metalică

- Carcasa metalică va fi partajată în compartimente funcționale distincte, de exemplu:
  - Compartimentul barelor colectoare
  - Cuva echipamentului de comutație
  - Compartimentul circuitelor secundare
  - Compartimentul transformatoarelor de măsură
- Partajarea spațiului interior al carcasei se va face prin pereți metalici de partajare (pentru partiția PM)/ cu pereți despărțitori nemetalici sau obturatoare, realizate din material izolant respectând SR EN IEC 62271-200:2021 modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024 (pentru partiția PI)
- Partajarea spațiului interior al carcasei va asigura dirijarea/evacuarea presiunii gazelor în momentul producerii arcului electric
- Carcasa metalică va fi:
  - închisă
  - din materiale care să reziste la efectele ce pot apărea în timpul regimului normal de funcționare, cauzate de condițiile de natură mecanică, electrică, termică și de umiditate
  - realizată din panouri de tablă protejată anticoroziv, vopsită în câmp electrostatic, cod culoare RAL 7035 (preferențial) sau alt cod de culoare
  - cu grad de protecție IP3X respectiv grad de protecție împotriva efectelor impactului mecanic IK7
  - prevăzută cu șurub pentru legare la priza de pământ respectiv urechi pentru ridicare și manipulare
- Stelajul și suportii, piulițele și șuruburile vor fi din oțel zincate termic iar grosimea stratului de zinc va fi în conformitate cu SR EN ISO 1461:2022

### 3.5.3. Compartimentul barelor colectoare

- Compartimentul va conține un sistem simplu de bare colectoare, din cupru
- Compartimentul va fi situat în partea superioară a celulei
- Barele colectoare vor fi amplasate în același plan pentru a asigura interconectabilitatea celulelor cu funcții diferite și pentru a permite, acolo unde este cazul, racordarea la celulele existente și / sau extinderea ulterioare

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 11/30		

- c) Mediul de izolare al barelor colectoare va fi aerul
- d) Barele vor fi de tip dreptunghiular și vor fi izolate

### 3.5.4. Cuva echipamentului de comutație

- a) Cuva echipamentului de comutație va fi realizată într-una din cele două variante constructive :
  - separatorul de sarcină cu trei poziții "închis – deschis – legat la pământ" va fi amplasat într-o cuvă metalică, sudată sau cuvă turnată din rășină, etanșă care va fi umplută cu gaz-mediul alternativ la gazele florurate cu efect de seră, mediul de stingere al arcului electric fiind gaz-mediul alternativ la gazele florurate cu efect de seră
  - sau**
  - separatorul de sarcină cu pozițiile "închis – deschis" amplasate într-o cuvă metalică, sudată, sau cuvă turnată din rășină, etanșă care va fi umplută cu gaz-mediul alternativ la gazele florurate cu efect de seră și separatorul "legat la pământ" în aer, cu comutație în aer, cu acționare manuală, montat în exteriorul cuvei separatorului de sarcină
- b) Vor fi prevăzuți izolatori de trecere

### 3.5.5. Compartimentul circuitelor secundare

- a) Compartimentul circuitelor secundare va conține:
  - panou de comandă–control situat în partea frontală superioară a celulei
  - aparat indicator prezență tensiune cu contacte auxiliare
- b) Panoul de comandă-control va integra schema sinoptică a celulei și plăcuța de identificare
- c) Optional, în cazul în care se solicită prin PTE/CS, panoul frontal al compartimentului circuitelor secundare va fi aliniat în plan vertical cu panourile frontale ale celorlalte compartimente

### 3.5.6. Compartimentul transformatoarelor de măsură

- a) Compartimentul va conține:
  - transformatoarele de curent de medie tensiune
  - transformatoarele de tensiune de medie tensiune
  - siguranțe fuzibile medie tensiune
  - divizori capacitivi
- b) Compartimentul va fi:
  - situat în partea frontal inferioară a celulei
  - prevăzut cu un interblocaj astfel încât să fie permis accesul personalului autorizat la compartimentul transformatoarelor de măsură numai după ce celula a fost legată la pământ
- c) Pe peretele posterior (despărțitor) al compartimentului vor fi fixate bara și conexiunile de legare la pământ

## 3.6. Accesorii

### 3.6.1. Accesorii standard

- a) Plăcuță de identificare
- b) Manetă (levier)
- c) Sistem de verificare corespondență faze
- d) Rezistență anticondens
- e) Piese de schimb – dacă sunt necesare pe durata de viață a echipamentului
- f) Scule, dispozitive și mijloace de montaj și întreținere

### 3.6.2. Accesorii opționale

- a) Indicator presiune gaz
- b) Descărcătoare de supratensiuni

## 4. Condiții și caracteristici tehnice

### 4.1. Caracteristici tehnice

Echipamentul de comutație din componența celulelor de măsură se vor încadra în **gama I, seria I** de tensiuni nominale.

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 12/30		

Echipamentul de comutație din componența celulelor de măsură se vor încadra în **seria R 10** de curenți nominali.

- Tensiunea nominală celulă: 24 kV
- Tensiunea nominală rețea: 6 kV; 10 kV; 20 kV
- Număr de faze: 3
- Frecvența nominală: 50 Hz
- Mod tratare neutru: BS, RTN, mixt
- Tensiunea nominală de ținere pentru încercarea de scurtă durată cu tensiunea aplicată de frecvență industrială: 50 kV<sub>ef</sub>
- Tensiunea de ținere pentru încercarea de scurtă durată cu tensiunea aplicată de frecvență industrială, între contactele deschise (pe distanța de separație): 60 kV<sub>ef</sub>
- Tensiunea nominală de ținere la impuls de tensiune de trăsnet, undă plină sau tăiată 1,2/50 μs: 125 kV<sub>vârf</sub>
- Tensiunea nominală de ținere la impuls de tensiune de trăsnet undă plină sau tăiată 1,2/50 μs între contactele deschise (pe distanța de separație): 145 kV<sub>vârf</sub>

#### 4.1.1. Caracteristici de scurtcircuit ale circuitului principal

- Curentul nominal de scurtcircuit de scurtă durată admisibil I<sub>k</sub>: ≥16 kA
- Curentul nominal de scurtcircuit de vârf admisibil I<sub>p</sub>: ≥40 kA
- Timpul nominal de scurtcircuit pentru scurtcircuitul de scurtă durată t<sub>k</sub>: 1 s

#### 4.1.2. Caracteristici de scurtcircuit ale circuitului de legare la pământ

Caracteristicile de scurtcircuit ale circuitului de legare la pământ vor fi egale cu caracteristicile de scurtcircuit ale circuitului principal

#### 4.1.3. Separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră cu trei poziții "închis – deschis – legat la pământ"/ cu pozițiile "închis – deschis" și legat la pământ

Caracteristicile tehnice, specifice utilizării separatorului de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră, cu trei poziții "închis – deschis – legat la pământ", se regăsesc în Anexa 1 din prezenta specificație tehnică și sunt următoarele:

- Curent nominal separator de sarcină cu trei poziții: 630 A
- Curentul nominal de scurtcircuit de scurtă durată admisibil I<sub>k</sub>: ≥16 kA
- Curentul nominal de scurtcircuit de vârf admisibil I<sub>p</sub>: ≥40 kA
- Timpul nominal de scurtcircuit pentru scurtcircuitul de scurtă durată t<sub>k</sub>: 1 s
- Număr poli separator de sarcină: 3
- Capacitatea nominală de închidere în scurtcircuit a separatorului de sarcină va fi egală cu valoarea curentului de scurtcircuit de vârf admisibil
- Clasă duranță mecanică: M0 (capacitatea de a realiza un număr minim de 1.000 de cicluri de manevre mecanice, în condițiile de mentenanță specificate de producător)
- Clasă duranță electrică: E2 (capacitatea de a realiza un număr minim de 5 manevre de închidere pe scurtcircuit)

#### 4.1.4. Caracteristici electrice pentru alimentarea dispozitivelor de închidere / deschidere și a circuitelor auxiliare și de comandă

- Natura curentului de alimentare dispozitiv de acționare, circuite de comandă: curent continuu
- Natura curentului de alimentare circuite auxiliare: curent alternativ - 50 Hz
- Tensiunea nominală de alimentare în curent alternativ: 230 V
- Tensiunea nominală de alimentare în curent continuu circuite comandă: 48 V, 24 V
- Toleranța tensiunii nominale în curent alternativ: - 15% ÷ + 10 %
- Toleranța tensiunii nominale în curent continuu: - 15% ÷ + 10 %

#### 4.1.5. Funcții panou comandă - control

- Acționare manuală și electrică separator de sarcină

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>	<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>	<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
		Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 13/30	

- b) Acționare manuală separator de legare la pământ (CLP)
- c) Selectare regim de acționare:
  - local
  - de la distanță
- d) Indicare poziție separator de sarcină:
  - închis
  - deschis
  - legat la pământ
- e) Indicare poziție separator de legare la pământ (CLP)
  - deschis
  - închis

Legarea la pământ (închidere CLP) va fi efectuată cu supraveghere prezența tensiune pe cablu de MT și respectiv interblocaj acționare CLP la prezența tensiunii.

Legarea la pământ (închiderea CLP) va fi efectuată în condiții sigure fără a fi condiționat de resortul armare al separatorului.

- f) Blocare separator de sarcină în poziția în care a fost operat:
  - închis
  - deschis
  - legat la pământ
- g) Conectare/deconectare manuală întreruptor
- h) Indicare poziție întreruptor
- i) Indicare presiune mediu intern și avertizare la atingerea nivelului presiunii minime funcționale (dacă este cazul)

#### 4.1.6. Nivelul de umplere cu gaz cuva separatorului de sarcină

Producătorul celulei de măsură MT va specifica presiunea nominală de izolație și manevră (în kPa), la temperatura exterioară de 20 °C, la care a fost umplută cu gaz, cuva separatorului de sarcină, înainte de punerea în funcțiune a echipamentului.

Producătorul va specifica deasemenea nivelul presiunii minime funcționale de izolație și manevră (în kPa) în compartimentul umplut cu gaz, la temperatura exterioară de 20 °C, în timpul funcționării echipamentului.

#### 4.1.7. Transformatoare de curent de medie tensiune

Transformatoarele de curent de medie tensiune vor respecta specificația tehnică ST - 20 - MT, ed.U1, Rev.2, 2024 Transformatoare de curent de medie tensiune  
Caracteristicile tehnice, specifice utilizării transformatorului de curent de medie tensiune se regăsesc în Anexa 1 din prezenta specificație tehnică și sunt următoarele:

- a) Tip constructiv: inductiv
- b) Variantă constructivă: suport, trecere
- c) Izolație externă ignifugă: rășină
- d) Număr transformatoare de curent de medie tensiune: 3
- e) Număr de înfășurări:
  - primare (trepte comutabile curent în primar): 2
  - secundare\*: 2 /3/4
- f) Tensiunea nominală de ținere pentru încercarea de scurtă durată cu tensiunea aplicată de frecvență industrială – nivel de izolație al înfășurărilor secundare: 3 kV<sub>ef</sub>
- g) Curent nominal înfășurare primară: 50 A ÷ 600 A
- h) Curent nominal înfășurare secundară: 5 A
- i) Clasă de exactitate:
  - înfășurare de măsură: 0,2s; 0,5; 0,5s
  - înfășurare de protecție: 5P; 10P
- j) Putere de ieșire nominală (secundară):
  - înfășurare de măsură: 15 VA
  - înfășurare de protecție: 30 VA

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
Pagina: 14/30				

#### 4.1.8. Transformatoare de tensiune de medie tensiune

Transformatoarele de tensiune de medie tensiune vor respecta specificația tehnică ST - 19 - MT, ed.U1, Rev.2, 2024 Transformatoare de tensiune de medie tensiune  
Caracteristicile tehnice, specifice utilizării transformatorului de tensiune de medie tensiune se regăsesc în Anexa 1 din prezenta specificație tehnică și sunt următoarele:

- Tip constructiv: inductiv
- Mod de conectare (între fază și pământ): monopolar
- Izolație externă ignifugă: rășină
- Număr transformatoare de tensiune de medie tensiune: 3
- Tensiunea nominală înfășurare primară:  $6/\sqrt{3}$  kV;  $10/\sqrt{3}$  kV;  $20/\sqrt{3}$  kV
- Tensiunea nominală prima înfășurare secundară (măsură și protecție):  $100/\sqrt{3}$  V
- Tensiunea nominală a doua înfășurare secundară (protecție): 100/3 V
- Număr de înfășurări:
  - primare: 1
  - secundare: 2
- Tensiunea nominală de ținere pentru încercarea de scurtă durată cu tensiunea aplicată de frecvență industrială – nivel de izolație al înfășurărilor secundare: 3 kV<sub>ef</sub>
- Clasă de exactitate:
  - înfășurare de măsură: 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3
  - înfășurare de protecție: 3P; 6P
- Putere de ieșire nominală (secundară):
  - înfășurare de măsură: 25 VA
  - înfășurare de protecție: 50 VA

#### 4.1.9. Siguranțe fuzibile pentru protecția transformatoarelor de tensiune

- Curentul nominal al elementului de înlocuire limitator de curent de medie tensiune:  $[0,3 \div 2,5]$  A
- Curentul minim de rupere nominal:  $4 \times I_n \leq$ , respectiv  $\leq 6 \times I_n$  (producătorul va specifica valoarea obligatoriu)
- Tensiunea tranzitorie de revenire nominală - valoarea normală a tensiunii de vârf: 12,4 kV/20,6 kV/41 kV
- Supratensiunea maxim admisibilă de comutare: 23 kV/38 kV/75 kV

#### 4.1.10. Clasificarea la arc intern ( IAC )

Nominalizarea unei clasificări la arc intern ( IAC ) oferă un nivel de protecție a persoanelor în condiții normale de operare, demonstrat prin testele la arc dat de un defect intern.

Clasificarea la arc intern (IAC) se definește prin patru caracteristici:

- Clasa de accesibilitate va fi **A** – acces permis numai personalului autorizat.
- Fețele clasificate vor fi **F** – fața frontală, **L** – fețele laterale.
- Curentul nominal de defect la arc intern trifazat va fi minim egal cu curentul nominal de scurtcircuit de scurtă durată admisibil, respectiv 16 kA.
- Timpul nominal de defect la arc intern trifazat va fi egal cu timpul nominal de scurtcircuit de scurtă durată, respectiv 1 s

Nominalizarea clasei de arc intern solicitate: **IAC AFL 16 kA, 1 s**

## 4.2. Alte condiții/caracteristici tehnice

### 4.2.1. Cerințe de siguranță în alimentarea dispozitivului de închidere / deschidere

În cazul apariției căderilor de tensiune sau a întreruperii alimentării, dispozitivul de închidere /deschidere a echipamentului de comutație trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

- nu trebuie să apară perturbații în funcționare
- nu trebuie să apară nicio semnalizare sau alarmă false
- toate operațiile în curs trebuie să fie finalizate

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 15/30		

#### 4.3. Condiții de funcționare privind securitatea, sănătatea și calitatea vieții

- Celula de măsură va fi realizată astfel încât să asigure securitatea operatorilor și personalului de întreținere, în special în următoarele privințe:
  - accesul la părțile aflate la temperaturi ridicate
  - accesul la părțile sub tensiune
  - accesul la părțile mobile
  - accesul pentru întreținere acolo unde este necesară
  - prevederile pentru ridicare și manipulare
  - lucru la înălțime
- Celula de măsură va asigura următoarele grade de protecție IP pentru protecția persoanelor împotriva accesului la părțile periculoase (conform SR EN 60529:1995, modificat de SR EN 60529:1995/A1:2003, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015, modificat de SR EN 60529:1995/AC:2017, modificat de SR EN 60529:1995/A2:2015/AC:2019):
  - pentru partea activă IP 3X (3 - protejat împotriva accesului la părțile periculoase cu o sculă – calibru  $\varnothing$  2,5 mm nu pătrunde)
- Accesibilitatea compartimentelor funcționale este determinată de modul în care este permis, sau nu, accesul personalului autorizat pentru mentenanță la diferitele compartimente ale unității funcționale
- Cerințele asupra accesibilității compartimentelor celulei de măsură sunt următoarele:
  - Compartimentul barelor colectoare – inaccesibil
  - Cuva echipamentului de comutație – inaccesibil
  - Compartimentul circuitelor secundare – accesibil numai cu ajutorul instrumentelor
  - Compartimentul transformatoarelor de măsură – accesul controlat prin interblocaje

#### 4.4. Condiții de compatibilitate electromagnetică

Celula de măsură de medie tensiune trebuie să fie element pasiv în ceea ce privește imunitatea la perturbațiile electromagnetice.

#### 4.5. Condiții privind rezistența la seism

Celula de măsură de medie tensiune va fi dimensionată pentru funcționarea într-o zonă seismică caracterizată prin următoarele solicitări la nivelul solului (conform P 100-1/2013):

- valoarea de vârf a accelerației pentru componenta orizontală a mișcării terenului  $a_g$  ( $m/s^2$ ):  $0,4g$  (unde  $g = 9,81 m/s^2$ )
- valoarea de vârf a accelerației pentru componenta verticală a mișcării terenului  $a_{vg}$  ( $m/s^2$ ):  $0,7a_g$
- perioada de control (colț) a spectrului de răspuns elastic pentru componenta orizontală a accelerației terenului  $T_c$  (s): 1,6

Verificarea rezistenței la seism se face cu celula de măsură de medie tensiune complet echipată, montat și fixat în condiții similare cu cele de exploatare.

### 5. Încercări și verificări

Celula de măsură de medie tensiune cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră, cu trei poziții, care face obiectul prezentei specificații tehnice se supune încercărilor și verificărilor cuprinse în SR EN 62271-1:2018, modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022, SR EN IEC 62271-200:2021 modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024

Rapoartele de încercări/verificări de tip vor fi eliberate de laboratoare independente (neutre) acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu standardele în vigoare, menționate ca standarde de referință în această specificație tehnică.

Buletinele de încercări/verificări individuale vor fi eliberate de laboratoare independente sau ale producătorului, acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu standardele în vigoare, menționate ca standarde de referință în această specificație tehnică.

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 16/30		

## 5.1. Încercări și verificări de tip

Încercările și verificările de tip au ca scop verificarea condițiilor tehnice prevăzute în standardele de fabricație și se efectuează la asimilarea în fabricație a produselor, ori de câte ori se fac modificări constructive, de tehnologie de fabricație sau înlocuiri de materiale.

Se vor efectua următoarele încercări și verificări de tip, cuprinse în SR EN 62271-1:2018 cap.7, modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022, SR EN IEC 62271-200:2021 modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024

- Încercări dielectrice
- Măsurarea rezistenței electrice a circuitelor
- Încercări de încălzire
- Încercări la curentul de scurtcircuit de scurtă durată admisibil și la curentul de scurtcircuit de vârf admisibil
- Încercări de verificare a gradelor de protecție
- Încercări de verificare a etanșeității compartimentului umplut cu gaz
- Încercări de compatibilitate electromagnetică (CEM) - imunitate
- Încercări complementare asupra circuitelor auxiliare și de comandă
- Încercări de verificare a capacității de închidere și a capacității de rupere a echipamentului de comutație conținut în celulă
- Încercări de verificare a funcționării corespunzătoare și a duranței mecanice a aparatelor de comutație și a părților detașabile conținute în celulă
- Încercări de verificare a rezistenței mecanice a compartimentului la umplere cu gaz
- Încercări de evaluare a efectelor arcului produs de un defect intern (pentru aparatajul de clasă IAC)
- Încercări de verificare a protecției persoanelor împotriva efectelor electrice periculoase (conf SR EN IEC 62271-200:2021, modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024 pct 7.104) - valabil pentru varianta de celulă cu clasa de partiție **PI**

## 5.2. Încercări și verificări individuale

Se vor efectua următoarele încercări și verificări individuale, cuprinse în SR EN 62271-1:2018 cap.8, modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022, SR EN IEC 62271-200:2021 modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024:

- Încercări dielectrice ale circuitului principal
- Încercările circuitelor auxiliare și de comandă
- Măsurarea rezistenței circuitului principal
- Încercarea de etanșeitate
- Control vizual
- Măsurarea descărcărilor parțiale
- Încercările funcționării mecanice
- Verificarea presiunii compartimentului de umplere cu gaz
- Încercările dispozitivelor auxiliare electrice
- Încercări după montarea celei în postul de transformare

## 6. Marcare/Inscripționare

Toate marcajele/inscripțiile trebuie să fie lizibile și durabile.

### 6.1. Plăcuța de Identificare/Marcare

Celula de măsură de medie tensiune va fi prevăzută cu plăcuță de identificare/marcaje, situate într-o poziție vizibilă. Plăcuța de identificare se va realiza din materiale rezistente la intemperii. Inscripționările trebuie să fie executate lizibil și să nu poată fi șterse (de ex. prin gravare chimică, fotochimică, mecanică etc.).

Se vor inscripționa următoarele informații, conform SR EN 62271-1:2018 cap.6.11, modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022, SR EN IEC 62271-200:2021 modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024 :

- Marca fabricii constructoare
- Codul produsului

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 17/30		

- c) Numărul de serie
- d) Anul de fabricație
- e) Numărul standardelor de produs
- f) Tensiunea nominală ( kV )
- g) Frecvența nominală ( Hz )
- h) Numărul de faze
- i) Tensiunea nominală de ținere la încercarea cu tensiune de frecvență industrială ( kV )
- j) Tensiunea nominală de ținere la impuls de tensiune de trăznet ( kV )
- k) Curentul nominal în serviciu nominal ( A )
- l) Curentul nominal de scurtcircuit de scurtă durată admisibil ( kA )
- m) Curentul nominal de scurtcircuit de vârf admisibil ( kA )
- n) Timpul nominal de scurtcircuit pentru scurtcircuitul de scurtă durată ( s )
- o) Presiunea nominală de umplere a compartimentului de izolație ( kPa )
- p) Presiunea minimă de funcționare a compartimentul de izolație ( kPa )
- q) Tipul izolației și masa ( kg )
- r) Categoria de pierdere a continuității serviciului ( LSC )
- s) Clasificarea la arc intern ( IAC )
- t) Gradul de protecție

## 6.2. Alte inscripționări

- a) Marcarea aparatelor, bornelor, circuitelor și clemelor
- b) Marcarea bornelor de legare la pământ se face cu semnul convențional
- c) Celula de măsură va fi prevăzută cu un indicator de interdicție, conform SR ISO 3864-3:2025
- d) Se vor inscripționa pozițiile de acționare a separatorului
- e) Se vor inscripționa instrucțiunile minime și particularitățile de operare
- f) Componentele furniturii care urmează să fie asamblate la fața locului vor fi marcate distinct, astfel încât să faciliteze identificarea lor în vederea montajului
- g) Celula de măsură de medie tensiune cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele fluorurate cu efect de seră , cu trei poziții, va fi inscripționată cu sigla Operatorului de Distribuție.

## 7. Documente

Toate documentele vor fi redactate/traduse (după caz) în limba română.

### 7.1. Documentație minimală prezentată în propunerea tehnică la ofertare

Propunerea tehnică va cuprinde pe lângă Specificația Tehnică completată și semnată de ofertant și următoarele documente:

- a) Certificat de conformitate CE
- b) Proces verbal de omologare/validare
- c) Declarație de conformitate cu standardele de produs
- d) Documentația tehnică care cuprinde cel puțin următoarele elemente, unde este cazul:
  - Descriere generală
  - Desene de proiectare și fabricare și scheme componente, subansamble, circuite etc. (unde este cazul)
  - Descriere și explicații pentru înțelegerea desenelor și funcționării echipamentelor (unde este cazul)
  - Lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial
  - Rapoarte de încercări pentru testele de tip emise de un laborator de încercări independent, acreditat EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA)
- e) Instrucțiuni tehnice de montaj, exploatare și mentenanță.
- f) Descrierea modului de asigurare a activității de service și reparații în perioada de garanție și postgaranție.
- g) Descrierea modului de desfășurare a instruirii personalului OD privind instalarea, configurarea și exploatarea echipamentului.

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 18/30		

- h) Certificat de Aprobare de Model (AM) emis de BRLM/ Buletin de Verificare metrologică Inițială (VI) pentru transformatoare de tensiune de medie tensiune și transformatoare de curent de medie tensiune

## 7.2. Documente care însoțesc produsele la livrare

Produsele vor fi livrate însoțite de următoarele documente:

- Certificat de garanție
- Certificat de conformitate CE
- Proces verbal de omologare/validare
- Declarație de conformitate cu standardele de produs
- Documentația tehnică care cuprinde cel puțin următoarele elemente, unde este cazul:
  - Descriere generală
  - Desene de proiectare și fabricare și scheme componente, subansamble etc. (unde e cazul)
  - Descriere și explicații pentru înțelegerea desenelor și funcționării echipamentelor (unde este cazul)
  - Lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial
  - Rezultatele calculelor, examinărilor realizate etc.
  - Rapoarte de încercări pentru testele de tip emise de un laborator independent, acreditat EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA)
- Instrucțiuni tehnice de montaj, exploatare și mentenanță
- Buletine de încercări/verificări individuale eliberate de laboratoare independente sau ale producătorului, acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA)
- Instrucțiuni privind modul de eliminare/tratare/valorificare a produsului după expirarea duratei de funcționare
- Aspecte de mediu / SSO pe care le prezintă echipamentul
- Instrucțiune de intervenție în caz de deteriorare a echipamentului
- Descrierea modului de asigurare a activității de service și reparații în perioada de garanție și postgaranție
- Descrierea modului de desfășurare a instruirii personalului OD privind instalarea, configurarea și exploatarea echipamentului  
Furnizorul va asigura asistență tehnică la montarea, punerea în funcțiune și integrarea în SCADA a echipamentelor.

## 8. Ambalare, transport, depozitare

### 8.1. Ambalare

Celulele de măsură se ambalează corespunzător pentru a preveni orice deteriorare în timpul transportului, manevrărilor sau depozitării.

### 8.2. Transport

Celulele de măsură se transportă cu mijloace de transport auto/feroviare, în conformitate cu prevederile cărții tehnice a produsului.

Toate echipamentele vor avea indicată greutatea precum și modul corect de ridicare și manipulare.

### 8.3. Depozitare

Depozitarea celulelor de măsură se face în conformitate cu prevederile cărții tehnice a produsului. Conservarea celulelor MT se va face în încăperi sau spații acoperite special, amenajate. Se interzice stivuirea celulelor MT.

## 9. Garanții

Termenul de garanție a produsului va fi de minim 60 de luni de la data recepției la beneficiar.

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
Pagina: 19/30				

## 10. Anexe

Principalele condiții de mediu și funcționare, condiții și caracteristici constructive și tehnice și alte cerințe, pentru celule de măsură, sunt precizate în anexe:

ANEXA 1. – Celulă de măsură de medie tensiune cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră , cu trei poziții, din posturi de transformare

ANEXA 2. – Schemă electrică monofilară celulă de măsură de medie tensiune cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră cu trei poziții, din posturi de transformare - exemplu

În anexe sunt prezentate cerințele minime pentru celula de măsură de medie tensiune. Ofertantul poate oferi caracteristici și performanțe în plus și/sau superioare celor din anexe.

### NOTĂ:

Produsele oferite vor respecta toate cerințele și condițiile prevăzute în prezenta specificație tehnică, atât în "CERINȚE TEHNICE COMUNE" cât și în ANEXELE atașate (acestea fiind părți ale specificației tehnice).

Semnarea părții "CERINȚE TEHNICE COMUNE" certifică însușirea și respectarea de către ofertant a specificației tehnice în integralitatea ei, corectitudinea și exactitatea informațiilor despre produse, furnizate de către ofertant și faptul că produsele oferite respectă toate cerințele și condițiile prevăzute în ST.

În propunerea tehnică se atașează documentația tehnică corespunzătoare produselor oferite, semnată de producător.

**Data**

**Semnătura ofertantului**

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>	<b>ST 93E-6 - MT</b>	
		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
		Anul ediției: <b>2026</b>	
Pagina: 20/30			

## **ANEXA 1. Celulă de măsură de medie tensiune cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră, cu trei poziții, din posturi de transformare**

### **CERINȚE:**

1. Produsele oferite vor respecta toate cerințele și condițiile prevăzute în prezenta specificație tehnică, atât în partea denumită "CERINȚE TEHNICE COMUNE" cât și în prezenta ANEXĂ care este parte a ST.
2. Semnarea ANEXEI certifică atât faptul că produsele oferite respectă toate cerințele și condițiile prevăzute în ST, cât și corectitudinea și exactitatea datelor și valorilor completate de către ofertant în anexă.
3. Valorile caracteristicilor, completate de ofertant în coloana 4, vor fi confirmate prin rapoartele de încercări pentru testele de tip atașate în propunerea tehnică și prin buletinele de încercări și verificări care însoțesc produsul la livrare.
4. În propunerea tehnică se atașează documentația tehnică corespunzătoare produsului din această anexă, semnată de producător.

<b>NR. CRT.</b>	<b>CERINȚE</b>	<b>UM</b>	<b>VALORI CERUTE DE SOLICITANT</b>	<b>VALORI GARANTATE DE PRODUCĂTOR</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>PRODUCĂTOR **</b>				
<b>SIMBOLIZARE, COD PRODUCĂTOR **</b>				
<b>Standarde de produs (conf. cap.2.1) **</b>				
<b>Standard de firmă **</b>				
<b>1.</b>	<b>CONDIȚII DE MEDIU ȘI FUNCȚIONARE (conf. cap.1.2)</b>			
1.1.	Locul de montaj		interior	
1.2.	Altitudinea maximă față de nivelul mării *	≤ 1000 m > 1000 m *	m	da
1.3.	Media valorilor anuale extreme ale temperaturii	°C	-20°C/+40°C	
1.4.	Valori extreme absolute ale temperaturii	°C	-30°C/+50°C	
1.5.	Umiditatea maximă absolută	g/m <sup>3</sup>	35	
1.6.	Radiația solară maximă	W/m <sup>2</sup>	1180	
1.7.	Temperatura maximă interioară (conf. SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022)	°C	+40°C	
1.8.	Temperatura minimă interioară (conf. SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022)	-5°C -15°C( unde este cazul)*	°C	da
1.9.	Temperatura medie interioară în 24 h (conf. SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022)	°C	+35°C	
1.10.	Umiditatea relativă medie în 24 h în interior (conf. SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022)		≤ 95%	
1.11.	Nivelul de poluare *	II III		
<b>2.</b>	<b>DURATA DE FUNCȚIONARE</b>		ani	≥ 15
<b>3.</b>	<b>CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE</b>			
3.1.	Tipul constructiv		modular	
3.2.	Tipul unității funcționale		de măsură	
3.3.	Mod constructiv celulă		construcție închisă	
3.4.	Carcasă metalică realizată din panouri de tablă protejată anticoroziv, vopsită în câmp electrostatic		da	
<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare		<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026		<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 21/30		

3.5.	Cod culoare carcasă *	RAL 7035		da	
		alt cod *			
3.6.	Stelajul și suportii, piulițele și șuruburile vor fi din oțel zincate termic iar grosimea stratului de zinc va fi în conformitate cu SR EN ISO 1461:2022			da	
3.7.	Sistem de bare	simplu		da	
		trifazat		da	
3.8.	Mediu izolare sistem bare			aer	
3.9.	Montaj celulă			la perete	
3.10.	Sistem de presiune închis, etanș – separator de sarcină			da	
3.11.	Carcasa metalică partajată în compartimente funcționale distincte	bare colectoare		da	
		cuvă echipament comutație		da	
		circuite secundare		da	
		transformatoare de măsură		da	
3.12.	<b>Compartiment bare colectoare</b>				
3.12.1	Echipare compartiment cu bare colectoare			da	
3.12.2	Amplasare în partea superioară a celulei în același plan pentru interconectabilitate celulă respectiv racordarea la celulele existente și / sau extindere ulterioară			da	
3.12.3	Tip bară colectoare	dreptunghiulară		da	
		izolată		da	
3.12.4	Dimensiuni bară colectoare **		mm		
3.12.5	Material bară colectoare			cupru	
3.13.	<b>Cuvă echipament comutație separator de sarcină</b>				
3.13.1	Cuva va fi	etanșă	metalică, sudată **	da	
			turnată din rășină **		
		umplută cu gaz - mediu alternativ la gazele florurate cu efect de seră		da	
		prevăzută cu izolatori de trecere, în partea inferioară		da	
3.13.2	Separator de sarcină în mediu de izolare alternativ la gazele florurate cu efect de seră */**	cu trei poziții "închis – deschis – legat la pământ" amplasat în cuva metalică/rășină, etanșă	da/nu		
		cu pozițiile "închis – deschis " amplasat în cuva metalică/rășină, cu separatorul de punere la pământ în aer, montat în exteriorul cuvei	da/nu		
3.13.3	Poziții de comutație */**	Separator de sarcină cu trei poziții */**	închis	da	
			deschis	da	
			legat la pământ	da	
		Separator de sarcină cu poziția închis - deschis în cuva */** <b>Nota:</b> separatorul de punere la pământ este în aer, cu comutație în aer și	închis	da	
			deschis	da	
			legat la pământ	da	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
---	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
			<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
Pagina: 22/30				

		montat în exteriorul cuvei separatorului de sarcină			
3.13.4	Mediu de izolare echipament de comutație				Gaz-mediul alternativ la gazele florurate cu efect de seră. <b>Nu se acceptă mediu cu ulei, mediu granulat.</b>
3.13.5	Dispozitiv de blocare separator de sarcină în poziția în care a fost acționat (deschis/închis/legat la pământ)			da	
3.13.6	Mecanism de acționare echipament de comutație, echipat cu motor			da	
3.13.7	Mod de acționare separator de sarcină	electric		da	
		manual			
3.13.8	Contacte auxiliare	de comandă		da	
		de semnalizare			
3.13.9	Integrabil în SCADA			da	
3.14.	<b>Compartiment circuite secundare</b>				
3.14.1	Panou comandă-control			da	
3.14.2	Amplasare în partea frontală superioară a celulei			da	
3.14.3	Panoul de comandă-control va integra schema sinoptică a celulei			da	
3.14.4	Circuite electrice interioare de joasă tensiune			da	
3.14.5	Aparat indicator prezență tensiune cu contacte auxiliare			da	
3.14.6	Panoul frontal al compartimentului circuitelor secundare va fi aliniat în plan vertical cu panourile frontale ale celorlalte compartimente *				
3.15.	<b>Compartiment transformatoare de măsură</b>				
3.15.1	Echipează compartiment	transformatoare de curent		da	
		transformatoare de tensiune		da	
		siguranțe fuzibile medie tensiune		da	
		divizori capacitivi		da	
3.15.2	Amplasare în partea inferioară a celulei			da	
3.16.	<b>Alte cerințe constructive</b>				
3.16.1	Număr elemente fuzibile limitatoare de curent	buc		3	
3.16.2	Interblocaje pentru prevenirea acțiunilor incorecte			da	
3.16.3	Protecție împotriva coroziunii conf. SR EN 1461:2022			da	
3.16.4	Soluție constructivă dirijare/evacuare presiune gaz în momentul producerii arcului electric			da	
3.16.5	Bară/conexiuni de legare la priza de pământ			da	
3.16.6	Categoría de pierdere a continuității serviciului LSC			min. LSC2	
3.16.7	Clasa de partiție */**	PM	da/nu		
		PI	da/nu		
3.16.8	Accesul prin față la compartimentele celulei			da	
3.16.9	Mod de răcire celulă - circulație naturală a aerului			da	
3.16.10	Asigurarea posibilităților de racordare, interconectare, extensie și înlocuire celulă			da	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
---	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 23/30		

3.16.11	Dimensiuni *	precizate	înălțime (H)	mm	≤2000	
			lățime (L)		750÷800	
			adâncime(A)		1000÷1250	
		impuse prin PTE/CS * <b>Nota</b> : Se admit dimensiuni mai mari ale celei doar în condițiile în care spațiul destinat montării celulelor oferite va permite exploatarea ulterioară a celulelor în condiții de securitate și respectând prescripțiile tehnice în vigoare	înălțime (H)	mm		
			lățime (L)			
			adâncime(A)			
3.16.12	Masa **			kg		
<b>4.</b>	<b>CARACTERISTICI TEHNICE</b>					
4.1.	Tensiune nominală celulă			kV	24	
4.2.	Tensiune nominală rețea *	6		kV		
		10				
		20				
4.3.	Număr de faze				3	
4.4.	Frecvența nominală			Hz	50	
4.5.	Mod tratare neutru *	BS				
		RTN				
		Mixt				
4.6.	Regim de funcționare (de serviciu)				continuu	
4.7.	Tensiunea nominală de ținere	la încercarea de scurtă durată cu tensiunea aplicată de frecvență industrială		kV <sub>ef</sub>	50	
		impuls de tensiune de trăsnet, undă plină sau tăiată 1,2/50 μs		kV <sub>vârf</sub>	125	
4.8.	Tensiunea nominală de ținere între contactele deschise (pe distanța de separație)	la încercarea de scurtă durată cu tensiunea aplicată de frecvență industrială		kV <sub>ef</sub>	60	
		impuls de tensiune de trăsnet, undă plină sau tăiată 1,2/50 μs		kV <sub>vârf</sub>	145	
4.9.	Curent nominal bare colectoare I <sub>n</sub>			A	630	
4.10	<b>Caracteristici de scurtcircuit ale circuitului principal</b>					
4.10.1	Curentul de scurtcircuit de scurtă durată admisibil I <sub>k</sub>			kA	≥ 16	
4.10.2	Curentul de scurtcircuit de vârf admisibil I <sub>p</sub>			kA	≥ 40	
4.10.3	Timpul de scurtcircuit pentru scurtcircuitul de scurtă durată t <sub>k</sub>			s	1	
4.11.	<b>Caracteristici de scurtcircuit ale circuitului de legare la pământ</b>					
4.11.1	Caracteristicile de scurtcircuit ale circuitului de legare la pământ egale cu caracteristicile de scurtcircuit ale circuitului principal				da	
4.12.	<b>Separator de sarcină în mediu alternativ izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră, cu trei poziții "închis – deschis – legat la pământ" / cu pozițiile " închis – deschis" și legat la pământ</b>					
4.12.1	Curent nominal separator de sarcină I <sub>n</sub>			A	630	
4.12.2	Curentul de scurtcircuit de scurtă durată admisibil I <sub>k</sub>			kA	≥ 16	
4.12.3	Curentul de scurtcircuit de vârf admisibil I <sub>p</sub>			kA	≥ 40	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
			<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
			Pagina: 24/30	

4.12.4	Timpul de scurtcircuit pentru scurtcircuitul de scurtă durată $t_k$		s	1	
4.12.5	Număr poli separator de sarcină		buc	3	
4.12.6	Funcții separator de sarcină cu trei poziții	separator de sarcină		da	
		capacitate de ținere la închidere pe scurtcircuit		da	
4.12.7	Capacitatea nominală de închidere în scurtcircuit		kA	$\geq 40$	
4.12.8	Capacitatea nominală de rupere sarcină predominant activă		A	630	
4.12.9	Capacitatea nominală de rupere buclă închisă		A	630	
4.12.10	Clasă anduranță mecanică			M0	
4.12.11	Clasă de anduranță electrică			E2	
4.13.	<b>Transformatoare de curent de medie tensiune conf. ST 20 - MT, ed.U1, Rev.2, 2024</b>				
4.13.1	Tip constructiv			inductiv	
4.13.2	Variantă constructivă **	suport			
		trecere			
4.13.3	Izolație externă ignifugă			rășină	
4.13.4	Număr transformatoare de curent de medie tensiune			3	
4.13.5	Număr de înfășurări *	primare (trepte comutabile curent în primar)*	1	buc	
			2		
		Secundare*	2 (înfășurare de măsură și înfășurare de protecție	buc	
			3 (înfășurare de măsură și două înfășurări de protecție		
4 (o înfășurare de măsură, o înfășurare pentru racordare analizor și două înfășurări de protecție)					
4.13.6	Tensiunea nominală de ținere pentru încercarea de scurtă durată cu tensiunea aplicată de frecvență industrială – nivel de izolație al înfășurărilor secundare		kV <sub>ef</sub>	3	
4.13.7	Curent nominal înfășurare primară [50 A ÷ 600A] *		A		
4.13.8	Curent nominal înfășurare secundară		A	5	
4.13.9	Clasă de exactitate *	înfășurarea de măsură	0,2s		
			0,5		
			0,5s		
		înfășurarea de protecție	5P		
10P					
4.13.10			15	VA	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
---	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 25/30		

	Puterea de ieșire nominală (secundară) *	înfășurarea de măsură	altă valoare		
		înfășurarea de protecție	30 altă valoare		
4.14.	<b>Transformatoare de tensiune de medie tensiune conf. ST 19 - MT, ed.U1, Rev.2, 2024</b>				
4.14.1	Tip constructiv			inductiv	
4.14.2	Mod de conectare (între fază și pământ)			monopolar	
4.14.3	Izolație externă ignifugă			rășină	
4.14.4	Număr transformatoare de tensiune de medie tensiune			3	
4.14.5	Tensiunea nominală înfășurare primară *	6/√3 10/√3 20/√3			
4.14.6	Tensiunea nominală prima înfășurare secundară (măsură și protecție)		V	100/√3	
4.14.7	Tensiunea nominală a doua înfășurare secundară (protecție)		V	100/3	
4.14.8	Tensiunea nominală de ținere pentru încercarea de scurtă durată cu tensiunea aplicată de frecvență industrială – nivel de izolație al înfășurărilor secundare		kV <sub>ef</sub>	3	
4.14.9	Numărul de înfășurări primare			1	
4.14.10	Numărul înfășurărilor secundare (înfășurare de măsură și înfășurare de protecție)			2	
4.14.11	Clasă de exactitate *	înfășurarea de măsură *	0,1		
			0,2		
	0,5				
	1				
	3				
		înfășurarea de protecție*	3P 6P		
4.14.12	Puterea de ieșire nominală (secundară) *	înfășurarea de măsură* înfășurarea de protecție*	25 altă valoare*	VA	
			50 altă valoare*		
4.15.	<b>Siguranțe fuzibile pentru protecția transformatoarelor de tensiune</b>				
4.15.1	Curent nominal [0.3 A ÷ 2,5 A] *		A		
4.15.2	Curentul minim de rupere nominal **		A		
4.15.3	Supratensiuni de funcționare *	23	kV		
		38			
		75			
4.15.4	Rezistența electrică **		MΩ		
4.15.5	Lungime **				
4.18.6	Diametru contacte **				
4.15.7	Masa **				
4.16.	<b>Caracteristici electrice pentru alimentarea dispozitiv de închidere / deschidere și a circuitelor auxiliare și de comandă</b>				
4.16.1	Natura curentului de alimentare dispozitiv de acționare, circuite de comandă			curent continuu	
4.16.2	Natura curentului de alimentare circuite auxiliare, 50 Hz			curent alternativ	
4.16.3	Tensiunea nominală de alimentare în curent alternativ		V	230	

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
---	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
			<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
Pagina: 26/30				

4.16.4	Tensiunea nominală de circuite comandă *	24 48	V		
4.16.5	Toleranță tensiune nominală în curent alternativ		%	- 15÷+10	
4.16.6	Toleranță tensiune nominală în curent continuu		%	- 15÷+10	
4.17.	<b>Aparat indicator prezență tensiune</b>				
4.17.1	Tip indicator			capacitiv	
4.17.2	Contacte auxiliare			da	
4.18	<b>Funcții panou comandă - control</b>				
4.18.1	Acționare manuală separator de sarcină			da	
4.18.2	Selectare regim de acționare	local de la distanță		da	
4.18.3	Indicare poziție separator de sarcină	închis deschis legat la pământ		da	
4.18.4	Blocare separator în poziția în care a fost operat	închis deschis legat la pământ		da	
4.18.5	Indicare stare (ardere) element fuzibil			da	
4.18.6	Indicare presiune mediu de izolare alternativ la gazele florurate cu efect de seră și avertizare la atingerea nivelului presiunii minime funcționale *				
4.19.	<b>Semnalizări SCADA</b>				
4.19.1	Poziție separator de sarcină	închis deschis legat la pământ		da	
4.19.2	Poziție separator de legare la pământ	închis deschis		da	
4.19.3	Poziție cheie de comandă	local la distanță		da	
4.19.4	Stare (ardere) element fuzibil			da	
4.19.5	Prezență tensiune (toate fazele)			da	
4.19.6	Presiune mediu alternativ la gazele florurate cu efect de seră minimă *				
4.20.	<b>Comenzi SCADA</b>				
4.20.1	Acționare separator de sarcină	închis deschis legat la pământ		da	
4.21.	<b>Nivel de umplere cu gaz -mediu alternativ la gazele florurate cu efect de seră separator de sarcină</b>				
4.21.1	Presiunea minimă de funcționare a gazului - mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră **		kPa		
4.21.2	Presiune alarmă **		kPa		
4.21.3	Presiunea nominală de umplere – min. **		kPa		
4.22.	<b>Alte cerințe tehnice</b>				
4.22.1	Mărimi energetice măsurate I <sub>R</sub> , I <sub>S</sub> , I <sub>T</sub>			da	
4.22.2	Clasificarea la arc intern IAC AFL		kA (1s)	16	
4.22.3	Accesibilitatea compartimentelor			conf. cap. 4.3	
4.22.4	Grad protecție		IP	3X	
4.22.5	Grad protecție împotriva efectelor impactului mecanic		IK	7	
5.	<b>ÎNCERCĂRI și VERIFICĂRI</b>				

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
---	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 27/30		

5.1.	Încercări/verificări de tip, individuale și speciale efectuate conf. SR EN 62271-1:2018 modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022, SR EN IEC 62271-200:2021 modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024		da conf.cap.5.	
5.2.	Buletine/rapoarte de încercări/verificări pt. testele de tip (conf. SR EN 62271-1:2018, modificat de SR EN 62271-1:2018/A1:2022, SR EN IEC 62271-200:2021 modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024 NOTĂ: Pentru fiecare buletin/raport prezentat se vor completa în coloana 4 numărul anexei și numărul paginii din propunerea tehnică unde se găsește documentul		da	Anexa nr.... / nr.pag...
5.2.1	Încercări dielectrice	Buletin nr	da	
5.2.2	Măsurarea rezistenței electrice a circuitelor	Buletin nr	da	
5.2.3	Încercări de încălzire	Buletin nr	da	
5.2.4	Încercări la curentul de scurtcircuit de scurtă durată admisibil și la curentul de scurtcircuit de vârf admisibil	Buletin nr	da	
5.2.5	Încercări de verificare a gradelor de protecție	Buletin nr	da	
5.2.6	Încercări de verificare a etanșeității compartimentului umplut cu gaz	Buletin nr	da	
5.2.7	Încercări de compatibilitate electromagnetică (CEM) - imunitate	Buletin nr	da	
5.2.8	Încercări complementare asupra circuitelor auxiliare și de comandă	Buletin nr	da	
5.2.9	Încercări de verificare a capacității de închidere și a capacității de rupere a echipamentului de comutație conținut în celulă	Buletin nr	da	
5.2.10	Încercări de verificare a funcționării corespunzătoare și a duranței mecanice a aparatelor de comutație și a părților detașabile conținute în celulă	Buletin nr	da	
5.2.11	Încercări de verificare a rezistenței mecanice a compartimentului la umplere cu gaz	Buletin nr	da	
5.2.12	Încercări de evaluare a efectelor arcului produs de un defect intern (pentru aparatul de clasă IAC)	Buletin nr	da	
5.2.13	Încercări de verificare a protecției persoanelor împotriva efectelor electrice periculoase (conf SR EN IEC 62271-200:2021, modificat de SR EN IEC 62271-200:2021/A1:2024 pct 7.104) - valabil pentru varianta de celulă cu clasa de partiție PI	Buletin nr	da	
<b>6.</b>	<b>MARCARE/INSCRIȚIONARE</b>			
6.1.	Plăcuță de identificare/Marcare		da conf.cap.6.1.	
6.2.	Alte inscripționări Celula MT va fi inscripționată cu sigla Operatorului de Distribuție		da conf.cap.6.2.	
6.3.	Marcarea cu indicator de interdicție, conform SR ISO 3864-3:2025.		da	
<b>7.</b>	<b>DOCUMENTE</b>			
7.1.	Documente prezentate în propunerea tehnică		da conf.cap.7.1.	Anexa nr.... / nr.pag...
7.1.1	Certificat de conformitate CE		da	
7.1.2	Proces verbal de omologare/validare		da	
7.1.3.	Declarație de conformitate cu standardele de produs		da	
7.1.4.	Documentația tehnică		da	
<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare		<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026		<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>	<b>ST 93E-6 - MT</b>	
		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
		Anul ediției: <b>2026</b>	
Pagina: 28/30			

7.1.5.	Instrucțiuni tehnice de montaj, exploatare și mentenanță.		da	
7.2.	Documente prezentate la livrare		da conf.cap.7.2.	
<b>8.</b>	<b>TRANSPORT/MANIPULARE/DEPOZITARE</b>			
8.1.	Instrucțiuni de transport/manipulare/depozitare		da	
8.2.	Date de transport: ** - nr. colete/produs ** - greutate totală ** - greutate pe fiecare colet **	buc. kg kg		
<b>9.</b>	<b>GARANȚIE DE LA DATA RECEPȚIEI LA BENEFICIAR</b>	luni	≥ 60	
<b>10.</b>	<b>PĂRȚI COMPONENTE</b>			
10.1	Bare colectoare		da	
10.2	Separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră , cu trei poziții " închis – deschis – legat la pământ" / cu pozițiile " închis – deschis" și legat la pământ		da	
10.4	Transformatoare de curent de medie tensiune		da	
10.5	Transformatoare de tensiune de medie tensiune		da	
10.6	Siguranțe fuzibile		da	
10.7	Izolatoare suport/trecere bare *			
10.8	Bare de legătură/racordare echipament		da	
10.9	Panou de comandă – control		da	
10.10	Aparate de măsură, de semnalizare		da	
<b>11.</b>	<b>ACCESORII</b>			
11.1.	Accesorii standard		da conf.cap.3.6.1	
11.1.1	Plăcuță de identificare		da	
11.1.2	Manetă (levier)		da	
11.1.3	Sistem de verificare corespondență faze		da	
11.1.4	Rezistență anticondens		da	
11.1.5	Piese de schimb **			
11.1.6	Scule, dispozitive și mijloace de montaj și întreținere		da	
11.2.	Accesorii opționale		da conf.cap.3.6.2	
11.2.1	Indicator presiune mediu alternativ la gazele florurate cu efect de seră *			
11.2.1	Descărcătoare de supratensiuni *			
<b>12.</b>	<b>ALTE CERINȚE</b>			
12.1.	Asigurarea asistenței tehnice la montarea, punerea în funcțiune și integrarea în SCADA a echipamentelor		da	
12.2.	Instruirea personalului OD privind instalarea, configurarea și exploatarea echipamentului		da	
12.3.	Asigurarea activității de service și reparații în perioada de garanție și postgaranție		da	

**NOTĂ:**

1. Coloana "Valori garantate de producător" se completează cu o singură valoare.
2. Pe rândurile marcate cu \* se completează valorile pe coloana "Valori cerute de solicitant" de către proiectant/solicitant în conformitate cu cerințele din PTE/CS.

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
---	--	--

<b>DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ</b>		<b>ST 93E-6 - MT</b>	
	<b>CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII</b>		<b>Ediția: U1</b>	<b>Revizia: 1</b>
			Anul ediției: <b>2026</b>	
		Pagina: 29/30		

3. Pe rândurile marcate cu \*\* se completează valorile pe coloana "Valori garantate de producător" de către ofertant.


**Data**

**Semnătura ofertantului**

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ UNIFICATĂ		ST 93E-6 - MT	
	CELULĂ DE MĂSURĂ DE MEDIE TENSIUNE DIN POSTURI DE TRANSFORMARE CU SEPARATOR DE SARCINĂ ÎN MEDIU ALTERNATIV DE IZOLARE/COMUTAȚIE LA GAZELE FLORURATE CU EFECT DE SERĂ, CU TREI POZIȚII		Ediția: U1	Revizia: 1
			Anul ediției: 2026	
Pagina: 30/30				

**ANEXA 2. Schemă electrică monofilară celulă de măsură de medie tensiune cu separator de sarcină în mediu alternativ de izolare/comutație la gazele florurate cu efect de seră , cu trei poziții, din posturi de transformare – exemplu**

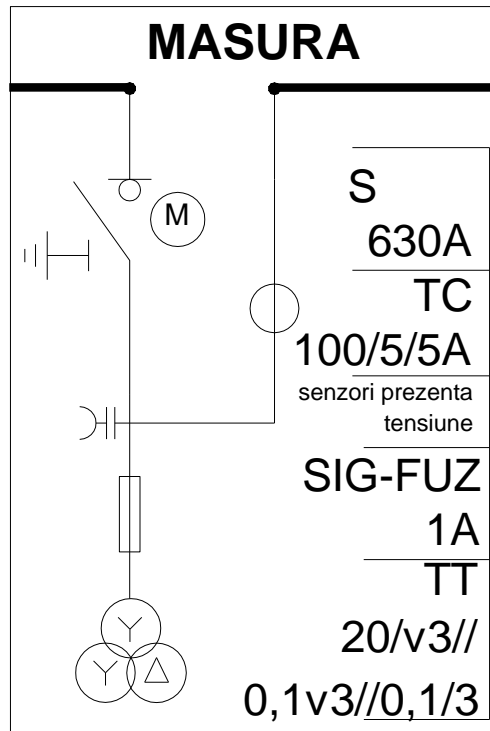

<b>Elaborat:</b> Serviciu Inginerie și Standardizare	<b>Avizare:</b> Aviz CTE-C nr.10/293/198/14.05.2026	<b>Intrare în vigoare:</b> 14.05.2026
--	--	--